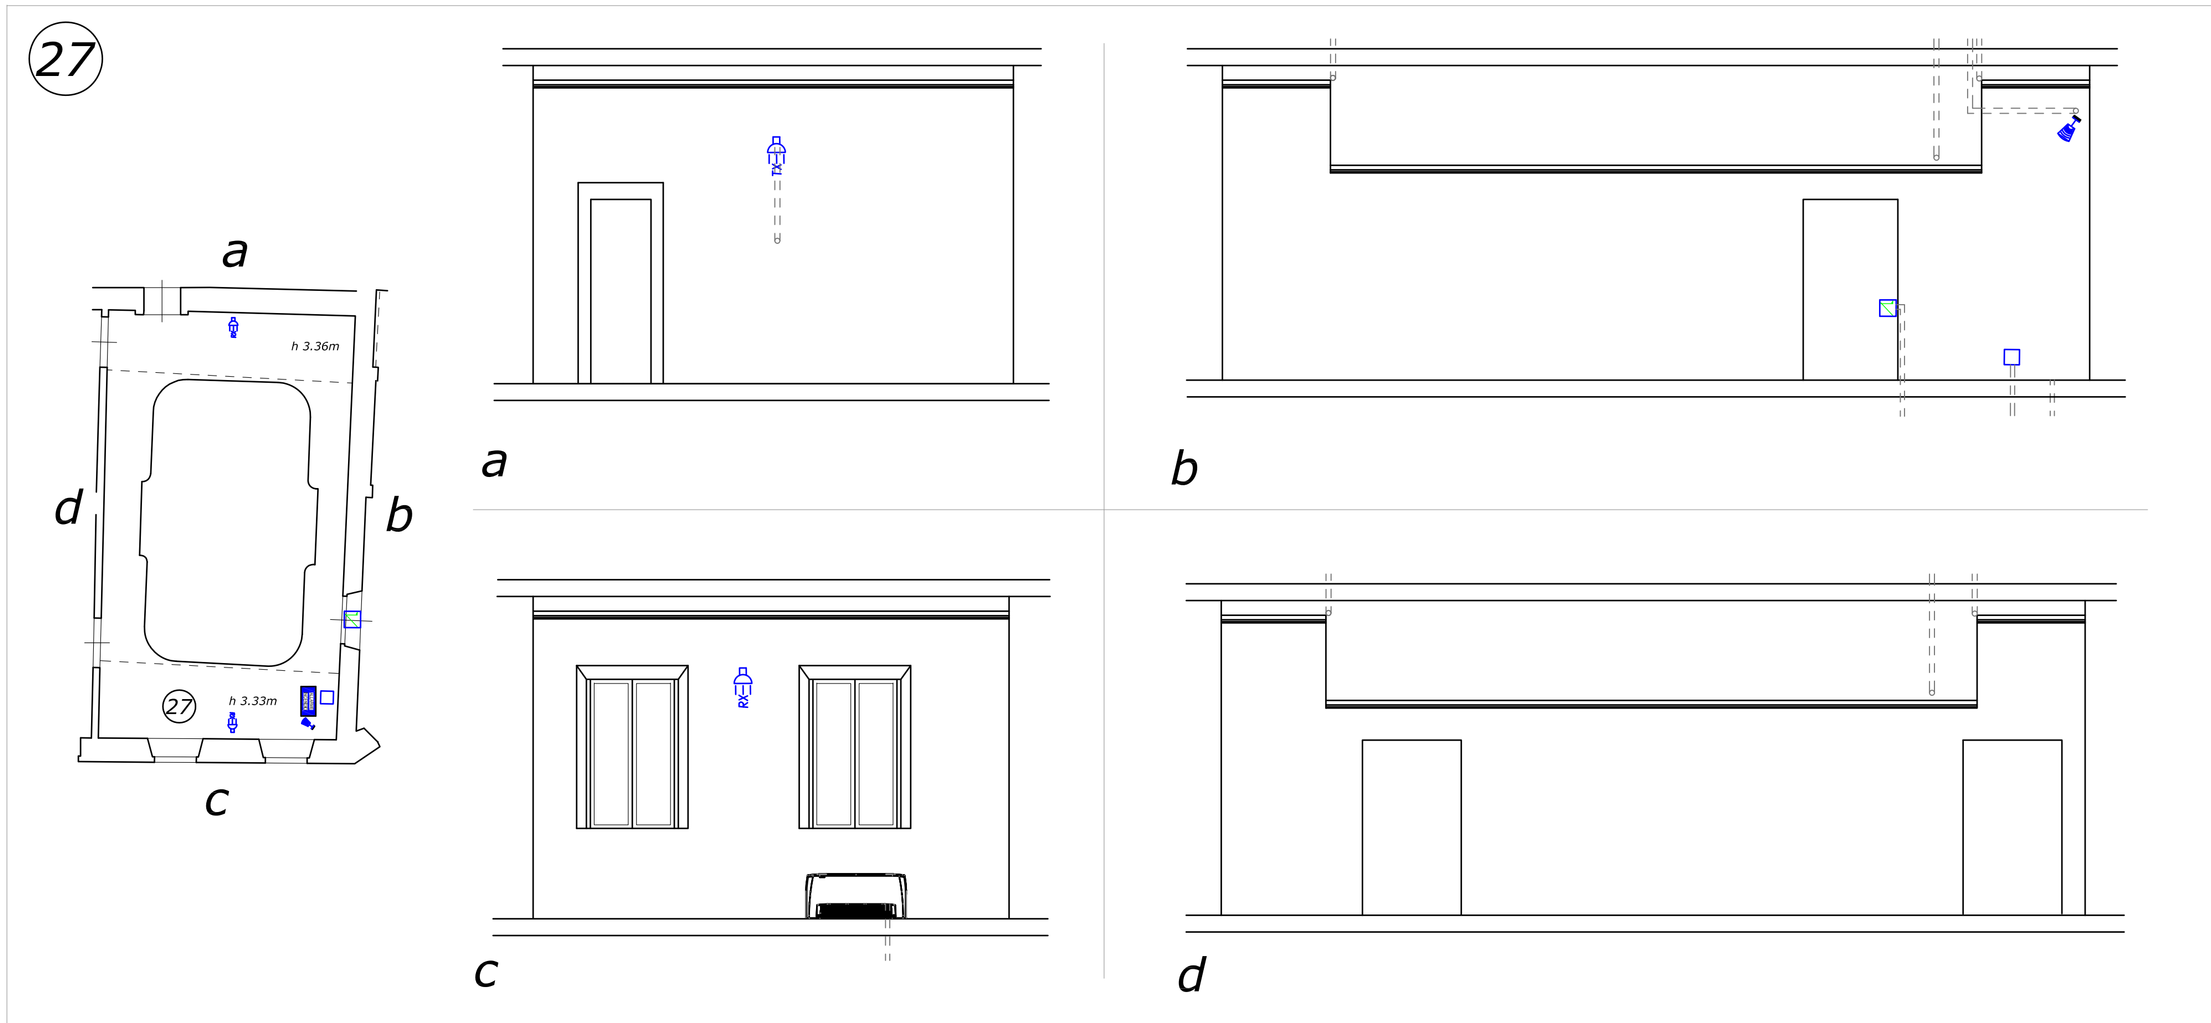

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI

- Centrale analogica indirizzata allarme incendio conforme alla norma EN 54-2
- Rivelatore lineare ottico di fumo–unità trasmittente conforme alla norma EN 54-12 Hmax < 0,1 Hoc
- Rivelatore lineare ottico di fumo – unità ricevente conforme alla norma EN 54-12 Hmax < 0,1 Hoc
- Rivelatore puntiforme di calore indirizzato conforme alla norma EN 54-5
- Rivelatore puntiforme ottico di fumo indirizzato conforme alla norma EN 54-7
- Rivelatore puntiforme termovelocimetrico indirizzato conforme alla norma EN 54-5
- Rivelatore di fumo per condotto indirizzato conforme alla norma EN 54-20
- Spia di segnalazione rivelatore lineare ottico di fumo posto nel controsoffitto
- Cassonetto ottico–acustico indirizzato per la segnalazione allarme incendio, autoalimentato, conforme alla norma EN 54-3
- Sirena da esterno per la segnalazione allarme incendio, indirizzata, autoalimentata, conforme alla norma EN 54-3
- Pulsanti manuali segnalazione allarme incendio indirizzato conforme alla norma EN 54-11
- Ferma elettromagnetico porta tagliafuoco comandato in apertura dalla centrale in caso di allarme
- Porta tagliafuoco con dispositivo di autochiusura o molla mantenuta in posizione di chiusura (ferma elettromagnetico non richiesto)
- Centrale allarme intrusione
- Attivatore a/o parzializzatore allarme a tastiera
- Rivelatore di presenza volumetrica doppia tecnologia
- Rivelatore di presenza volumetrica doppia tecnologia
- Avvisatore acustico interno allarme antintrusione
- Sirena esterna antiaccecamento allarme antintrusione

I cavi di collegamento tra i vari componenti dell'impianto e la centrale dovranno essere installati in tubazioni protettive a/o vuoti di canale ed essere isolati; inoltre i cavi relativi ai collegamenti tra la centrale e i dispositivi per la rivelazione e la segnalazione allarme ed altri componenti esterni alla centrale dovranno essere di tipo resistente al fuoco.
Le tubazioni e i cavi, ad eccezione di quelli relativi alle sirene, dovranno essere realizzati con cavi resistenti al fuoco conforme alla CEI EN 50200.
Le giunzione e le derivazioni dovranno essere realizzate in apposite scatole.
Per quanto espressamente indicato nella presente si rimanda alle CEI 64-8 ed UNI 9795.

L'intervento dell'impianto automatico di derivazione di incendio e l'attivazione dei pulsanti di segnalazione manuale di allarme, dovranno determinare la disattivazione di eventuale impianto di ventilazione qualora presente.

- Scatola di derivazione
- Scatola di derivazione (esistente)
- Colonna montante / discendente
- Pozzetto in cemento con coperchio in ghisa

Città di Pescia

COMUNE DI PESCIA

A.O. URBANISTICA E PROGETTI TERRITORIALI

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RECUPERO

MUSEO CIVICO PALAZZO GALEOTTI APPARTAMENTO NOBILE

SITO IN PIAZZA S. STEFANO, 3 PESCIA

PROGETTO ARCHITETTONICO

COMMITTENTE:

COMUNE DI PESCIA

R.U.P. :

Arch Anna Maria Maraviglia

DIRETTORE DEI LAVORI:

Arch. Anna Maria Maraviglia

PROGETTO ARCHITETTONICO:
Arch. Pier Gino Mangoni

PROGETTO STRUTTURALE:
Ing. Enrico Mangoni

PROGETTO IMPIANTI:
Per Ind. Andrea Ghiozzi
Per Ind. Alfredo Zenobi

PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO

PROSPETTI INSTALLAZIONE
APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE
SCALA 1:50 / 1:100

TAV. 29

AGGIORNAMENTO:	DATA:	DESCRIZIONE:	AGGIORNAMENTO:	DATA:	DESCRIZIONE:
INIZIALE	DATA:12/09/2016				